



DOP-198-2014

Dirección de Operación de Plantas Tratamiento
Asunto: Petición de Adjudicación Directa de Servicio

Guadalajara, Jalisco, 15 de Julio del 2014

Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración
Presente


Por medio del presente solicito a Usted su apoyo para llevar a cabo la Adjudicación Directa del Servicio de reparación de la fuga de agua potable que se presentó en la Línea de distribución ubicada en la carretera El Salto-El Verde kilómetro 10.50, frente a la Empresa Hella. Este servicio fue llevado de manera urgente por el C. Juan Manuel Becerra Corona y facturado con documento No. 59 por la cantidad de \$ 23,963.28 (Veintitrés mil novecientos sesenta y tres Pesos 28/100 M.N.).

Cabe hacer mención que esta reparación se llevó a cabo de forma urgente, con la finalidad de evitar daños producidos por la presión de la fuga de agua en la infraestructura carretera estatal, líneas de drenaje, gas natural, fibra óptica o ductos de Pemex; además de restaurar a la brevedad posible el servicio de agua potable a las empresas que se abastecen del Pozo No. 1 del Parque Industrial de El Salto. Las actividades de supervisión en los trabajos de reparación fueron realizados por personal de la Gerencia Técnica Consultiva.

La información anterior se hace de su conocimiento para los fines que Usted estime conveniente.

Sin más por el momento y seguro de contar con su valioso apoyo en lo antes expuesto, le envío un cordial saludo y quedo para cualquier duda o aclaración que surgiera al respecto.


Atentamente

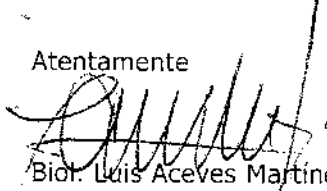
Biol. Luis Aceves Martínez
Director de Operación de Plantas de Tratamiento

c.c.p.- Lic. Enrique Peredo Ávalos.- Gerente de Servicios Generales.- CEA
Martha Olga Peña Lie.- Gerente Técnico Consultivo.- CEA
Miguel Ángel Loera Guerrero.- Jefe de Adquisiciones.- CEA
Pablo Alejandro Jiménez Bautista.- Jefe de Planta Potabilizadora de El Salto.- CEA
Archivo

LAM/VIMG/jigr

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN"

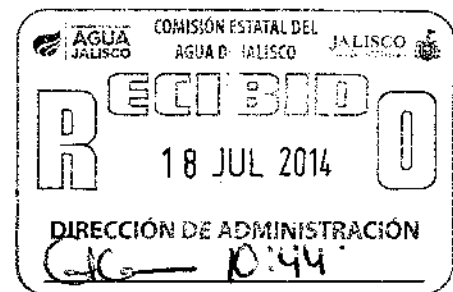

Cj Anexos en copia simple

11574

*SE ENTREGÓ COPIA A
Miguel Loera p/ el trámite*

Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco, México
Teles. (33) 3030-9350 y 01 800 087 9316





REPORTE FUGA DE AGUA PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO

A continuación un breve resumen de la fuga de agua presentada el día jueves 26 de Junio del presente año, en la carretera hacia El Castillo en el km 10.5. Se procedió a realizar las reparaciones pertinentes.

Dicha fuga se presentó en la línea de PVC de 2" de diámetro de agua potable, misma que abastece a la empresa Hella Automotive México S.A de C.V.



Las imágenes muestran el sitio donde se presentó la fuga.






Se procedió a buscar la fuga. Durante los trabajos de reparación que fueron con herramientas manuales (pico y pala).





Las fotos nos muestran la excavación que se hizo para encontrar la fuga.

El día viernes 27 de junio del mismo año, se localizo la fuga y se procedió para cambiar el codo de PVC que estaba roto.

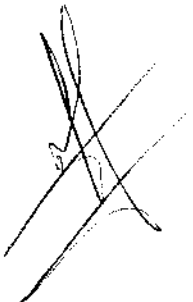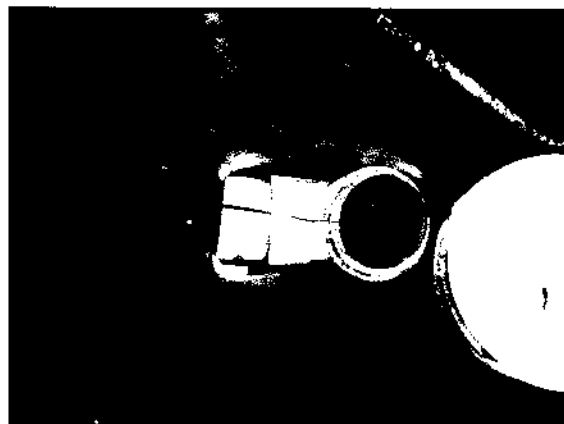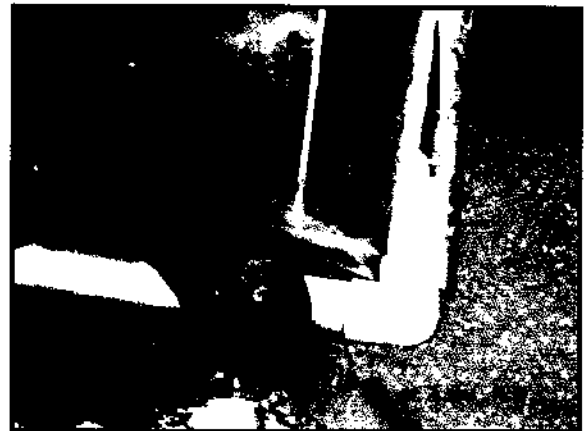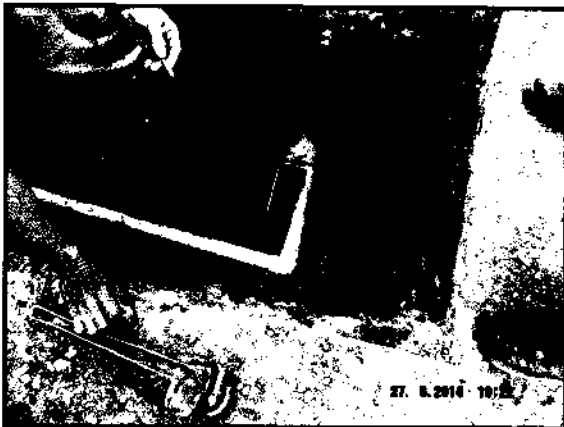

El día 28 de Junio del 2014 se continuó con el relleno, la compactación de la zanja y la pavimentación del tramo donde se hizo la reparación.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]